


Úhlové termostatické připojení

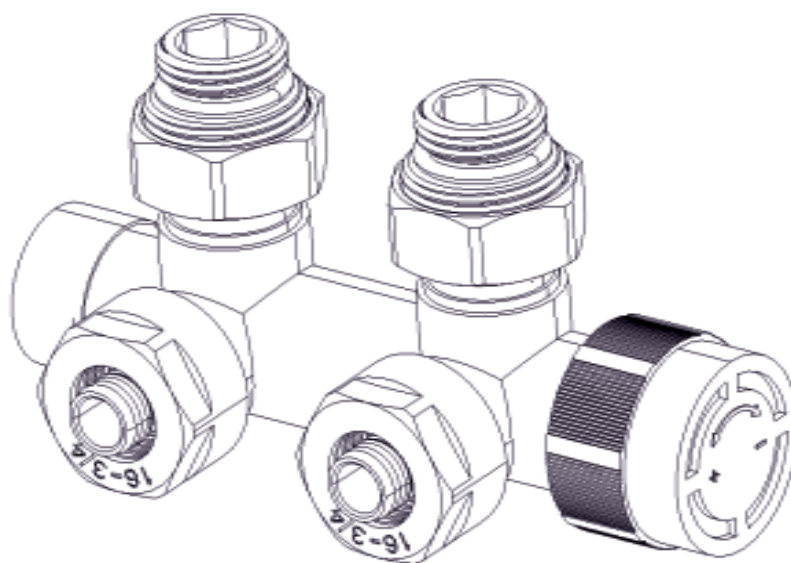

Připojení je určeno pro koupelnové radiátory se spodním připojením s roztečí 50 mm. Připojka přiložená k termostatické hlavici reguluje průtok vody vytékající z radiátoru, což umožňuje regulovat teplotu a zajišťuje vysoký komfort používání. Konstrukce připojky umožňuje instalaci pod radiátor, s hlavici umístěnou rovnoběžně se stěnou, uvnitř obrysu radiátoru a chrání jej před náhodným poškozením.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Provozní teplota 120°C

Jmenovitý tlak 1MPa

Ohřev média voda

Zkušební tlak 1,5 MPa

Závít pro montáž hlavy M30x1,5

Přednastavení na vložce uzavíracího ventilu



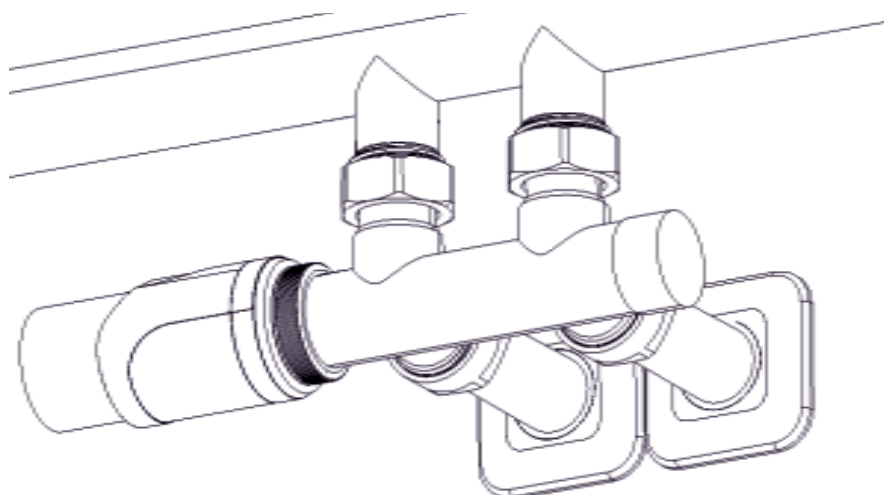


Schéma zapojení pro připojení (termostatická vložka)

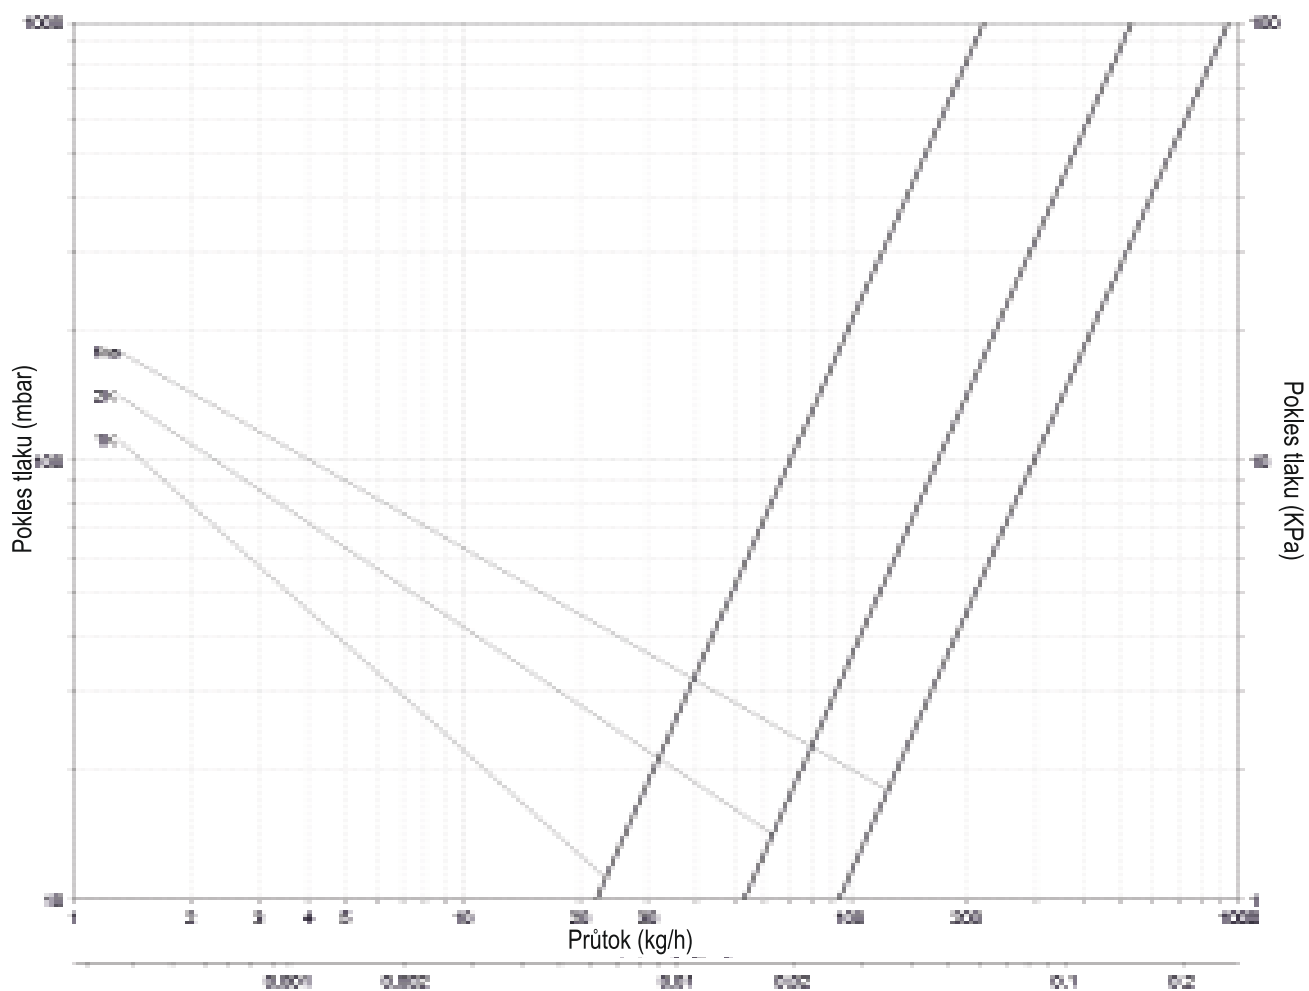

Stupeň otevření ventilu	1K	2K	Kvs
KV	0,2	0,5	0,9
Tolerance	±10%		

Schéma zapojení pro připojení (uzavírací vložka)

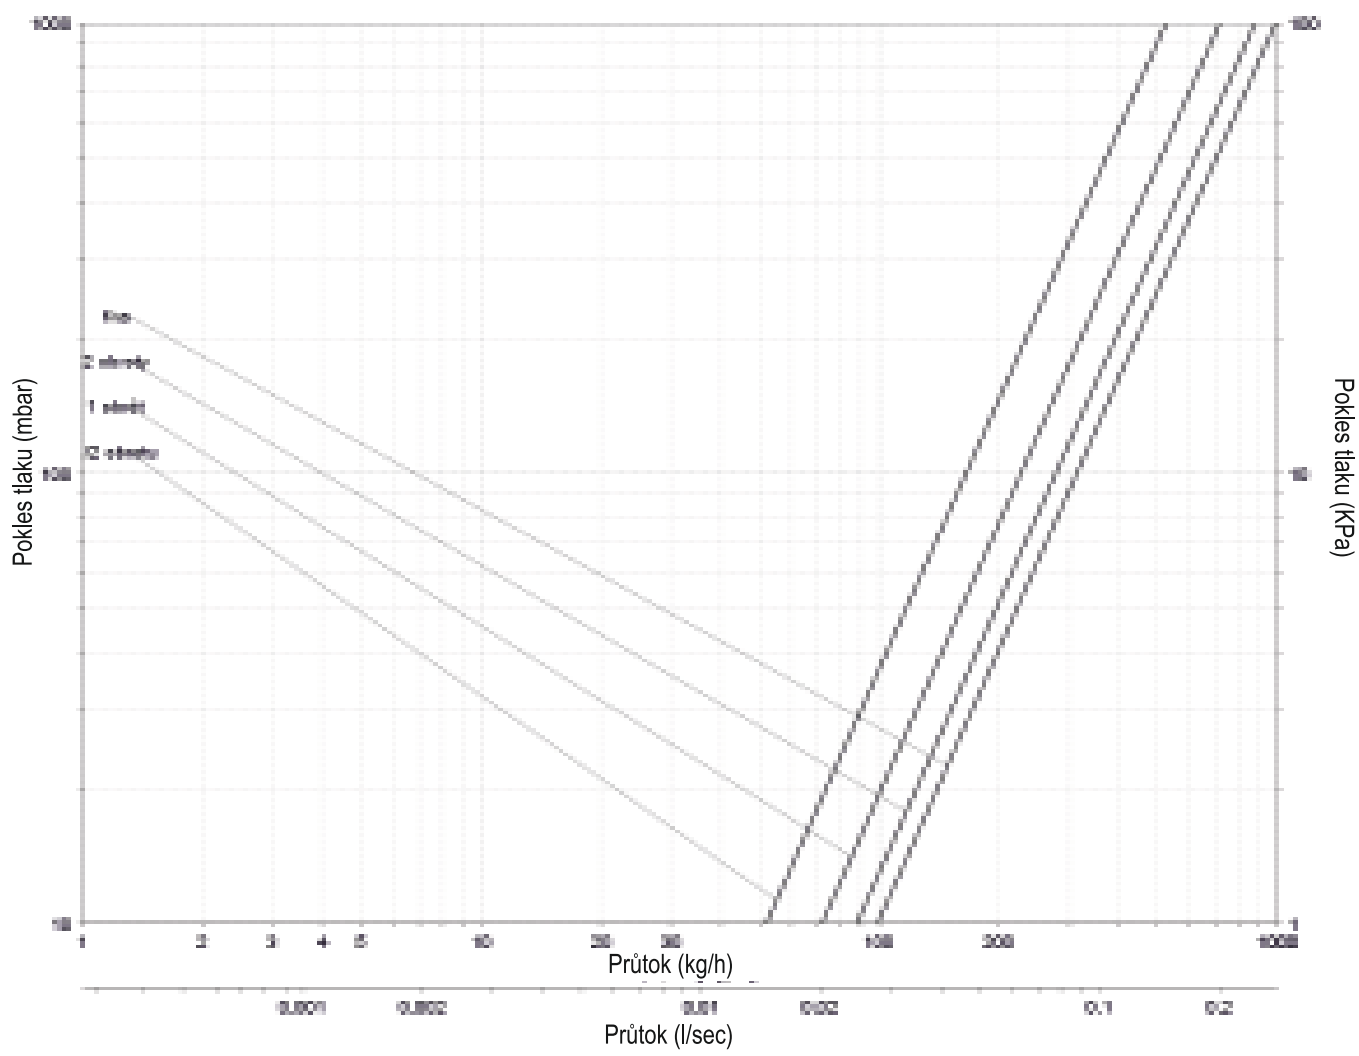

Hodnota Kv pro daný počet otáček				
Počet otáček ve směru otevírání ventilu	1/2	1	2	Kvs
KV	0,5	0,7	0,85	0,9
Tolerance	±10%			



- Namontujte termostatickou hlavici na přívodní stranu.
- Připojky jsou z výroby nastaveny v otevřené poloze.
- Počáteční nastavení v připojení se provádí na straně vložky uzavíracího ventilu. Pro změnu nastavení začněte uzavřením vložky uzavíracího ventilu a poté, počínaje zavřenou polohou, ji vyšroubujte doleva o příslušný počet otáček, abyste získali požadovanou hodnotu Kv uvedenou v Tab.2.
- Připojení má funkci odpojení radiátoru po dobu údržby, renovace nebo výměny. Tyto práce je však nutné provádět s odříznutým průtokem topného média na řezné vložce (utažení vřetena vložky imbusovým klíčem) a na termostatické vložce pomocí ochranného uzávěru (součástí balení).

Připojení však nemůže zůstat bez dozoru, dokud se provádějí výše uvedené práce.

Pokud jsou práce prováděny déle než 1 den, doporučuje se zajistit připojky radiátorů dodatečnými uzavíracími ventily nebo zátkami, aby se zabránilo nežádoucím účinkům, např. zaplavení.

Instalace / připojení


V extrémních situacích je možná výměna vložek!

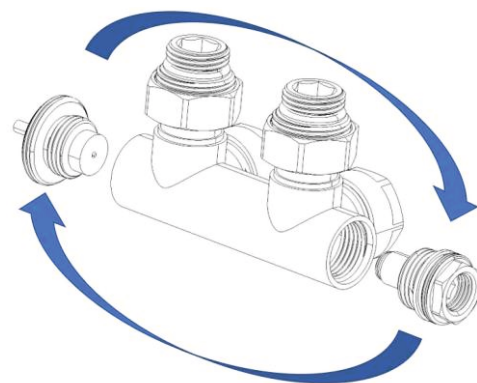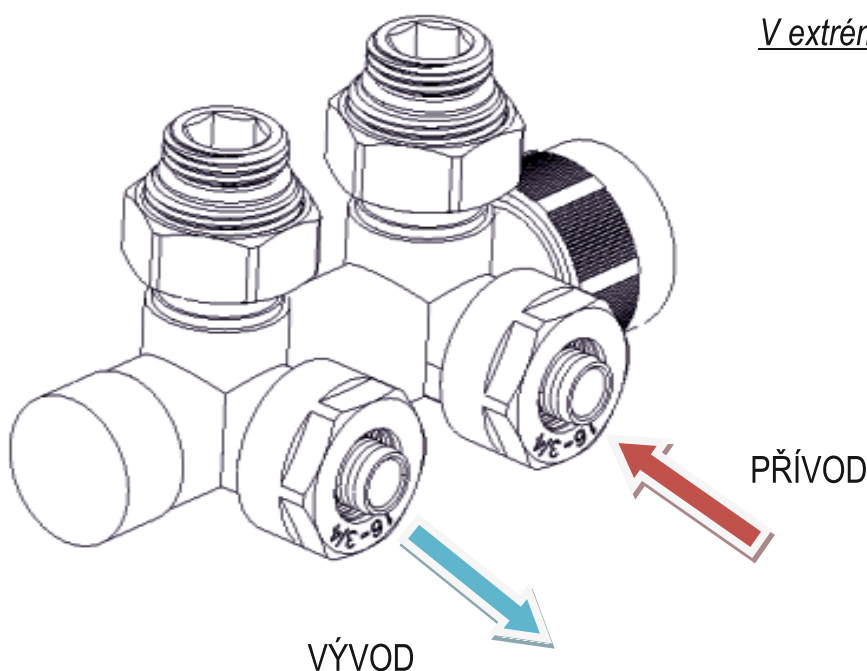

Konstrukce přípojky

1. Tělo připojení
2. Termostatická vložka
3. Odříznutá vložka
4. Redukční vsuvka $\frac{3}{4}" \times \frac{1}{2}"$
5. 16x2 konektor (*)
6. Ochranný uzávěr
7. Poklička

(*) – konektory dostupné v sadě 15x1 CU

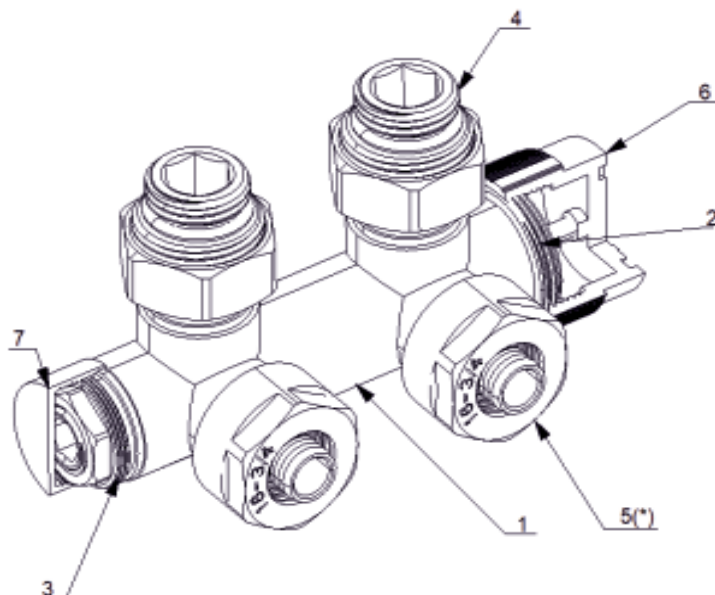

ROZMĚRY

